

Relevage DBO))CLAIRES (AC1958)

RELEVAGE EN SORTIE DE FILIÈRE DE TRAITEMENT HYDROBIOX OU ENVIROSEPTIC DRAINÉ JUSQU'À 20 EH



DÉFINITION

Relevage en sortie de filière de traitement HydroBioX ou EnviroSeptic drainé jusqu'à 20 EH :

- 1 cuve cylindrique Ø 470 mm intérieur en polyéthylène (PE)
- 1 fond de cuve résistant à la nappe phréatique
- 1 couvercle PE à visser
- 1 joint hublot Ø 100 et sa scie cloche
- 1 passage de câble Ø 50 ext
- 1 tubulure de refoulement en PVC pression Ø 40 avec coude et raccord union
- 1 clapet anti retour à battant
- 1 sortie mâle Ø 40 ext
- 1 pompe avec interrupteur à flotteur incorporé et 10 ml de câble passage de corps solide de 35 mm maximum



FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement est automatique après branchement. La cuve reçoit les eaux à relever. Le déclenchement de la pompe est assuré par un interrupteur à flotteur qui donne l'impulsion de mise en marche et d'arrêt.



INSTALLATION

Pour effectuer le branchement d'entrée, percer la cuve avec la scie cloche et utiliser le joint hublot pour faire l'étanchéité avec le tube Ø 100 (scie cloche, joint et manchon fourni).

La pompe est prête à être branchée sur une prise 220 Mono + Terre. Elle doit être obligatoirement protégée en amont par un interrupteur différentiel 30 mA (si le câble de la pompe doit être rallongé utiliser une connexion étanche).



ENTRETIEN


Vérifier périodiquement que l'orifice de la pompe n'est pas partiellement obstrué. Nettoyer périodiquement la cuve. Nettoyer tous les mois l'interrupteur à flotteur.



GARANTIE

La pompe est garantie 1 an à compter de la date de facturation. La garantie est subordonnée aux conditions de pose et d'entretien.

DONNÉES TECHNIQUES - RELEVAGE DBO))CLAIRES

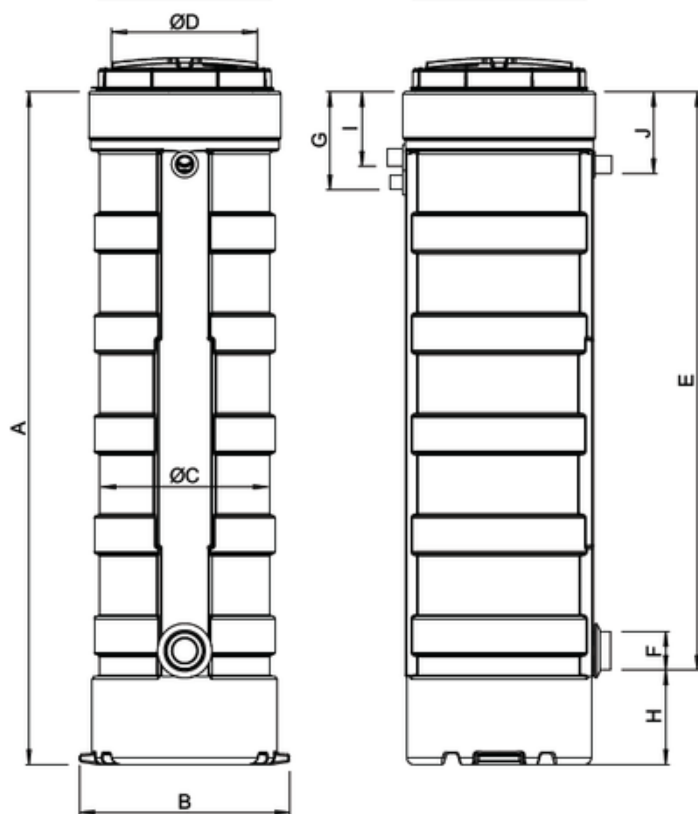


► Accessoire complémentaire - Relevage DBO))CLAIRES

Référence	Désignation
AC1959	Alarme DBO))CLAIRES



Cette présentation est basée sur les hypothèses suivantes :

- maison individuelle de 3 à 10 usagers
- longueur linéaire sans pertes de charge singulières (coudes, réductions, clapets...)

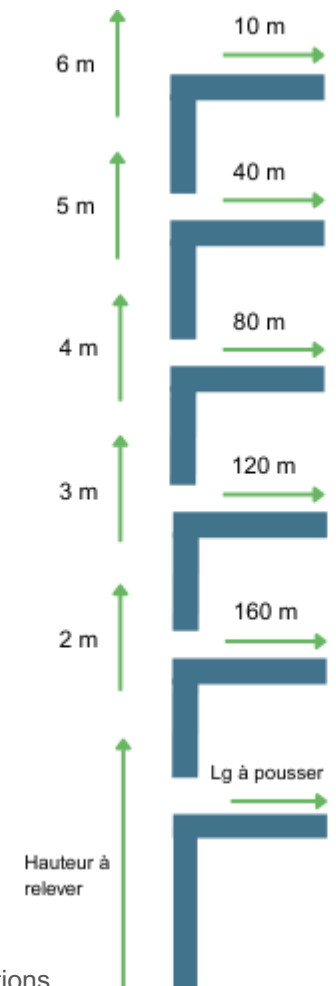

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Pompe	Puissance kW	Intensité Ampère	Tension Volts
1855	Ø 579	Ø 470	Ø 400	1445 à 1595	Ø 100	225	260 à 410	205	225	PLIFT5180/01	0,75	3,6	220